




Città di

GALLARATE

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITÀ CIMITERIALI
UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

Allegato 4

Celletta Plurime iscrizioni

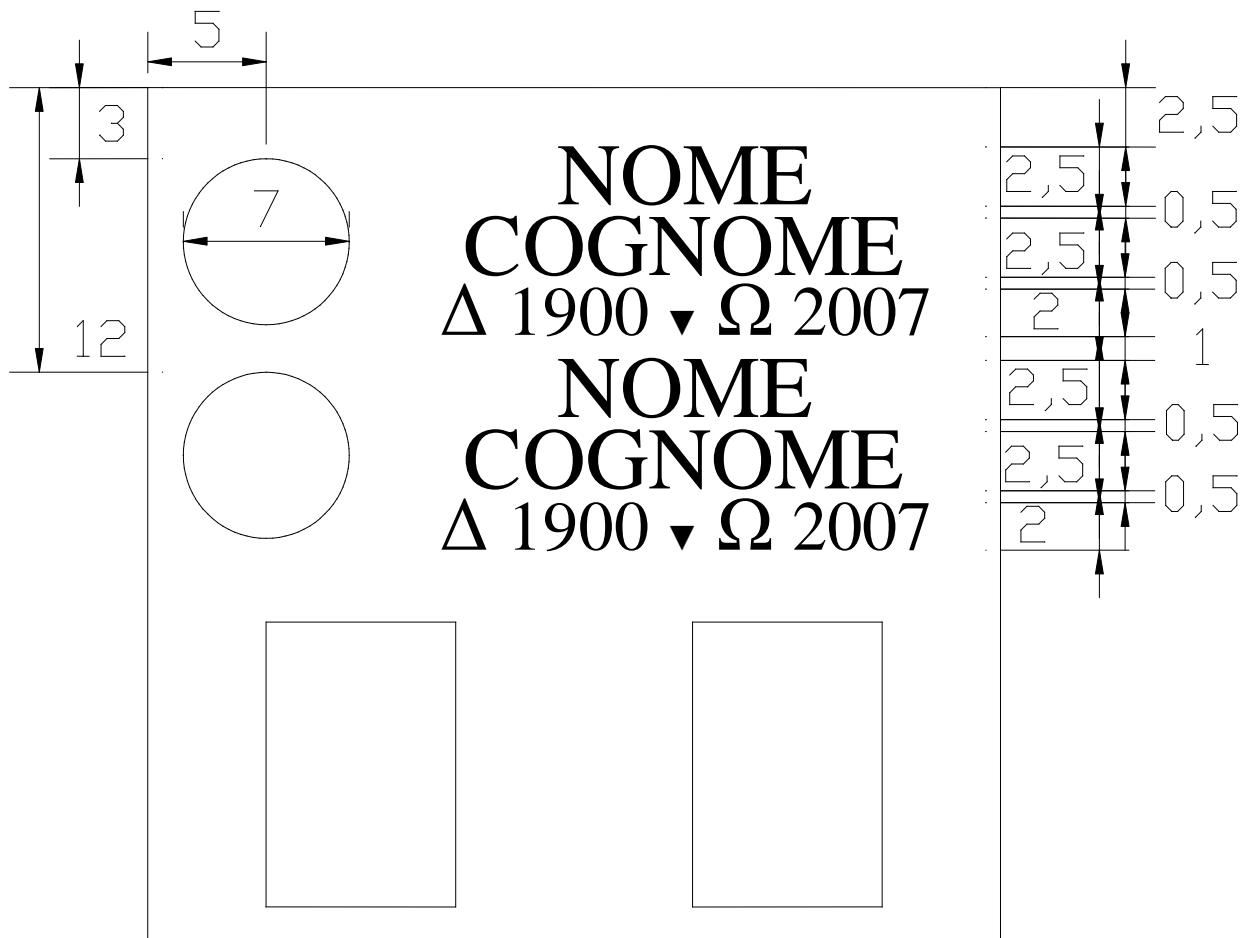

Le epigrafi ed i relativi arredi da apporre sono normate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dovranno essere predisposte secondo la presente scheda tecnica. Eventuali modifiche o il non rispetto delle normative non preventivamente autorizzate dall'Ufficio preposto saranno sanzionate ai sensi del predetto Regolamento.

I marmisti e le imprese per poter effettuare lavorazioni di marmi, epigrafi, incisioni e quanto altro dovranno obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione annuale per l'accesso ai cimiteri cittadini.



Città di

GALLARATE

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITÀ CIMITERIALI
UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

Indicazioni tecniche per la messa in opera delle cellette plurime iscrizioni

- 1.** La lastra deve essere in marmo bianco di Carrara;
- 2.** Le fotoceramiche e le relative cornicette in bronzo (lisce) devono essere di diametro pari a 70 mm e poste sulla sinistra della lastra;
- 3.** L'iscrizione praticata tramite incisione deve consistere nel nome, cognome, del defunto; essa deve di lato alla fotoceramica e centrata longitudinalmente nello spazio libero, carattere romano, altezza 25mm;
- 4.** Il colore dei caratteri incisi deve essere:
 - a.** **Gallarate e Cedrate** nero;
 - b.** **Crenna** rosso nelle vecchie (sotterrane ed edicola Ovest), nero in tutte le altre facciate;
 - c.** **Arnate** verde nelle cellette blocchi vecchi (A, B, C, F, G, H) nero in tutte le altre facciate;
 - d.** **Caiello** rosso nell'edicola all'ingresso, verde nelle facciate B e C e nero nelle altre facciate.
- 5.** L'anno di nascita e di morte preceduti dalle lettere greche Α ed Ω , praticati tramite incisione, in carattere romano, altezza 20mm devono essere posti sotto il cognome carattere romano altezza 2 5mm;
- 6.** Il portafiori e portalampada saranno posti a 20 mm dalla base della lastra e posizionati simmetricamente rispetto all'asse centrale della lastra, dovranno essere in bronzo e rispettare la disposizione del prospetto allegato;
- 7.** Il portafiori sarà posto a destra della lastra ed avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm - profondità 60 mm- larghezza 80 mm;
- 8.** Il portalampada sarà posto a sinistra della lastra e avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm – profondità 50 mm – larghezza 70 mm;
- 9.** Eventuali iscrizioni oltre la seconda potranno essere poste occupando lo spazio per il portafiori e lumino fermo restando il rispetto delle misure;
- 10.** È possibile sostituire il portafiori, occupando il medesimo spazio con arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante fiori o ricordi particolari legati al defunto/defunti;
- 11.** È possibile nello spazio tra il portafiori e lumino collocare arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante ricordi particolari legati al defunto /defunti;
- 12.** È possibile rispettando la misura prevista nella scheda (diametro 7 cm.) inserire più defunti nella stessa fotoceramica (es. coniugi).